



GEBA Bartholomäus GmbH  
Bussenblick 20  
D-89607 Emerkingen  
Deutschland

Magistrat der Stadt Wien  
MAGISTRATSABTEILUNG 39  
Prüf-, Überwachungs- und  
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien  
VFA – Labors für Bautechnik  
Standort: Rinnböckstraße 15  
A-1110 WIEN  
Tel.: (+43 1) 79514-8039  
Fax: (+43 1) 79514-99-8039  
E-Mail: post@ma39.wien.gv.at  
Homepage: www.ma39.wien.at

MA 39 – K 2013-0360

Wien, 12. Juli 2013

### **Ergänzung zu den Prüfberichten MA 39 – VFA 2008-0885.01 und MA 39 – VFA 2008-1199.01 über den Einbau von Feuerschutzabschlüssen in massiven Wänden und Decken**

Sehr geehrte Damen und Herren!

Bezugnehmend auf Ihre Anfrage betreffend den Einbau der Feuerschutzabschlüsse mit der Bezeichnung „Deckenschott Typ AVR“ und „Wandschott Typ AVR“ in massive Wände und Decken darf Ihnen die MA 39 folgendes mitteilen:

Die Feuerschutzabschlüsse wurden gemäß des Verwendungsgrundsatzes des OIB für Feuerschutzabschlüsse in Lüftungsleitungen auf Basis intumeszierender Materialien mit mechanischem Verschlusselement (Identifikationsnummer: OIB-095.4-001/06-002) geprüft.

Der Feuerschutzabschluss mit der Bezeichnung „Wandschott Typ AVR“ wurde in einer Wand aus 2 x 20 mm Ridurit - Feuerschutzplatten geprüft.

Der Feuerschutzabschluss mit der Bezeichnung „Deckenschott Typ AVR“ wurde in einem 100 mm dicken Steinwolledeckenschott geprüft.

Da die geprüften Wandbildner für den Einbau von Feuerschutzabschlüssen aus brandschutztechnischer Sicht die schwierigere Einbausituation darstellen, ist der Einbau der gegenständlichen Feuerschutzabschlüsse (Durchmesser maximal 160 mm) in massive Wände und in Decken sowie unterhalb von Decken zulässig.

Der Einbau der gegenständlichen Feuerschutzabschlüsse ist nur dann zulässig, wenn diese allseitig in der Laibung einer massiven Wand oder Decke vollflächig eingemörtelt oder einbetoniert werden. Dafür sind Produkte zu verwenden, die üblicherweise für Mörtelschotts verwendet werden (z.B. Schwindriss optimierter Brandschutzmörtel).

Wir hoffen, Ihnen damit gedient zu haben, stehen für Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung und verbleiben


Diese Stellungnahme gilt nur in Verbindung mit den angeführten Prüfberichten.

Mit freundlichen Grüßen

Der Sachbearbeiter:

Der Laboratoriumsleiter:

Der Leiter der Prüf-, Überwachungs-  
und Zertifizierungsstelle:

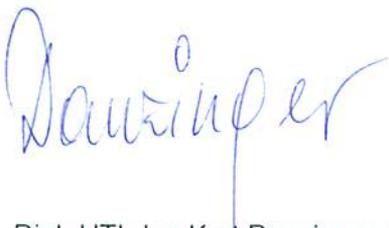

Dipl.-HTL-Ing.Kurt Danzinger, MSc  
Techn. Amtsrat

Dipl.Ing.Dr.techn.Christian Pöhn  
Senatsrat

Dipl.-Ing.Georg Pommer  
Senatsrat

Magistrat der Stadt Wien  
**Magistratsabteilung 39**  
Prüf-, Überwachungs- und  
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien  
Standort 1110 Wien, Rinnböckstraße 15